

Le capteur de pression relative, transmetteur électronique de la série FCX-All est un appareil qui mesure avec précision une pression relative et la convertit en un signal de sortie 4-20 mA cc directement proportionnel.

Le cœur de l'élément de mesure est constitué par un capteur micro-capacitif au Silicium.

Par ailleurs, l'unité électronique bénéficie des dernières technologies en matière de microprocesseur.

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

1. Précision exceptionnelle

Le capteur micro-capacitif au Silicium permet de garantir une précision de 0,1%

2. Concept modulaire

L'électronique, les indicateurs locaux ainsi que le boîtier électronique sont interchangeables entre tous les modèles de capteurs de la série FCX-All.

3. Communication bilingue en protocole FUJI/HART®

La communication des capteurs de la série FCX-All est bilingue, elle permet le dialogue en protocole propriétaire FUJI et en protocole HART®.

4. Souplesse d'utilisation

La plupart des applications rencontrées dans les industries de procédé peuvent être solutionnées par les différentes options disponibles telles que :

- Agréments pour installation en zones dangereuses
- Filtre RFI et dispositif parasurtenseur incorporés
- Indicateur numérique 5 chiffres à affichage par cristaux liquides.

5. Valeurs de repli programmables (< à 4mA: 3,2 à 4,0mA / > à 20mA : 20,8 à 22,5 mA)

La valeur de repli peut être programmée avec le communicateur portable FXW pour répondre aux recommandations NAMUR NE43.

6. Etalonnage sans pression de référence

Grâce à la nouvelle conception de la cellule et de l'électronique de pointe, la fiabilité de l'étalonnage réalisé à partir du communicateur portable FXW sans pression de référence est équivalente à l'étalonnage avec pression de référence.



Caractéristique fonctionnelles

Type:

FKP: Smart, 4-20mA cc + signal numérique Fuji/Hart®

Service:

Liquide, gaz ou vapeur

Etendue de mesure, pression de fonctionnement et surpression admissible:

Modèle	Étendue de mesure kPa {bar}		Pression de fonctionnement kPa {bar}	Surpression admissible MPa {bar}
	Min.	Max.		
FKP□01	8.125 {0.08125}	130 {1.3}	-100 à +130 {-1 to +1.3}	1 {10}
FKP□02	31.25 {0.3125}	500 {5}	-100 à +500 {-1 to +5}	1.5 {15}
FKP□03	187.5 {1.875}	3000 {30}	-100 à +3000 {-1 to +30}	9 {90}
FKP□04	625 {6.25}	10000 {100}	-100 à +10000 {-1 to +100}	15 {150}

- Pression mini de fonctionnement: (limite en vide
Appareil rempli à l'huile silicone: voir Fig. 1
Appareil rempli à l'huile fluorée: 660 mbar abs (500torr abs)
pour des températures à 60°C


Signal de sortie :

4-20 mA cc avec signal numérique superposé au signal analogique.

Alimentation :

10,5 à 45 Vcc aux bornes de l'appareil
10,5 à 32 Vcc aux bornes de l'appareil avec l'option dispositif parasurtenseur.

Résistance de charge: voir figure ci dessous

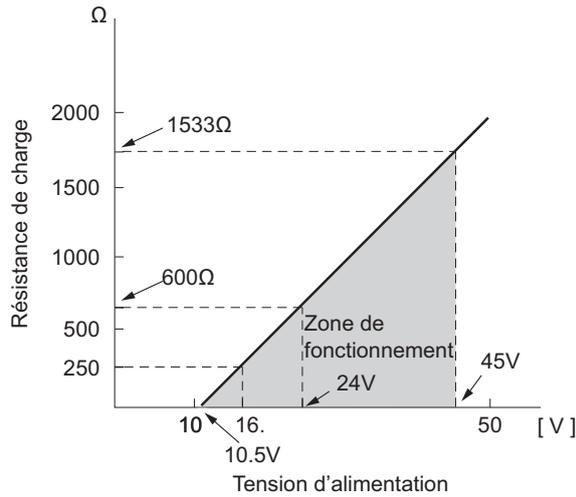

Note: la communication avec le communicateur FXW nécessite une charge mini de 250Ω

Utilisation en zone dangereuse:

Authority (Digit 10 =)	Intrinsic safety																					
ATEX (K)	Ex II 1 G Ex ia IIC T5 (-40°C ≤ Ta ≤ +50 °C) Ex ia IIC T4 (-40°C ≤ Ta ≤ +70 °C) IP66/67 Entity Parameters: Ui ≤ 28 Vdc, Ii ≤ 94.3 mA, Pi ≤ 0.66 W Ci = 36 nF/26 nF for models with/without Arrester Li = 0.7 mH/0.6 mH for models with/without Analog Indicator																					
Factory Mutual (H)	Class I II III Div.1 Groups A, B, C, D, E, F, G T4 Entity Type 4X <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Model code</th> <th>Tamb</th> </tr> <tr> <th>9th digit</th> <th>13th digit</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A,B,C,D,J</td> <td>Y,G,N</td> <td>-40°C to +85°C</td> </tr> <tr> <td>L,P,M,1,2,3</td> <td>Y,G,N</td> <td>-20°C to +80°C</td> </tr> <tr> <td>Q,S,N,4,5,6</td> <td>Y,G,N</td> <td>-20°C to +60°C</td> </tr> <tr> <td>E,F,G,H,K</td> <td>Y,G,N</td> <td>-40°C to +60°C</td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>W,A,D</td> <td>-10°C to +60°C</td> </tr> </tbody> </table> Entity Parameters: Vmax=42.4V, Imax=113mA, Pi=1W, Ci=35.98nF, Li=0.694mH	Model code		Tamb	9th digit	13th digit		A,B,C,D,J	Y,G,N	-40°C to +85°C	L,P,M,1,2,3	Y,G,N	-20°C to +80°C	Q,S,N,4,5,6	Y,G,N	-20°C to +60°C	E,F,G,H,K	Y,G,N	-40°C to +60°C	-	W,A,D	-10°C to +60°C
Model code		Tamb																				
9th digit	13th digit																					
A,B,C,D,J	Y,G,N	-40°C to +85°C																				
L,P,M,1,2,3	Y,G,N	-20°C to +80°C																				
Q,S,N,4,5,6	Y,G,N	-20°C to +60°C																				
E,F,G,H,K	Y,G,N	-40°C to +60°C																				
-	W,A,D	-10°C to +60°C																				
CSA (J)	Ex ia Class I, Groups A, B, C and D; Class II, Groups E,F and G; Class III Per drawing TC 522873 Temp. code T5 for Tamb max = +50°C Temp. code T4 for Tamb max = +70°C Entity Parameters: Vmax = 28 Vdc, Imax = 94.3 mA, Pmax = 0.66 W Ci = 36 nF/25 nF for models with/without Arrester Li = 0.7 mH/0.6 mH for models with/without Analog Indicator																					
IECEX (T)	Ex ia IIC T5 (-40°C ≤ Ta ≤ +50 °C) Ex ia IIC T4 (-40°C ≤ Ta ≤ +70 °C) IP66/67 Entity Parameters: Ui ≤ 28 Vdc, Ii ≤ 94.3 mA, Pi ≤ 0.66 W Ci = 36 nF/26 nF for models with/without Arrester Li = 0.7 mH/0.6 mH for models with/without Analog Indicator																					

Authority	Flameproof																					
ATEX (X)	Ex II 2 GD Ex d IIC T6 (-40°C ≤ Ta ≤ +65 °C) Ex d IIC T5 (-40°C ≤ Ta ≤ +85 °C) Ex tD A21 IP66/67 T 85°C Ex tD A21 IP66/67 T 100°C Electrical ratings Model Without arrester: Ui ≤ 45 Vdc, 4-20 mA loop powered, Pi ≤ 1.0125 W Model With arrester: Ui ≤ 32 Vdc, 4-20 mA loop powered, Pi ≤ 1.0125 W																					
Factory Mutual (D)	Class I Div.1 Groups B, C, D T6 Type 4X Class II III Div.1 Groups E, F, G T6 Type 4X Tamb max = +60°C																					
CSA (E)	Class I, Groups C and D; Class II, Groups E,F and G ; Class III Maximum ambient temperature 85°C Maximum working pressure 50 Mpa Electrical ratings Model Without arrester: Ui ≤ 45 Vdc, 4-20 mA Model With arrester: Ui ≤ 32 Vdc, 4-20 mA Note: "Seal not required"																					
IECEX (R)	Ex d IIC T6 (-40°C ≤ Ta ≤ +65 °C) Ex d IIC T5 (-40°C ≤ Ta ≤ +85 °C) DIP A21 IP66/67 T 85°C DIP A21 IP66/67 T 100°C Electrical ratings Model Without arrester: Ui ≤ 45 Vdc, 4-20 mA loop powered, Pi ≤ 1.0125 W Model With arrester: Ui ≤ 32 Vdc, 4-20 mA loop powered, Pi ≤ 1.0125 W																					
Authority (Digit 10 =)	Type n Nonincendive																					
ATEX (P)	Ex II 3 G Ex nA II T5 (-40°C ≤ Ta ≤ +70 °C) IP66/67 Electrical ratings Model Without arrester: Ui ≤ 45 Vdc, 4-20 mA loop powered, Pi ≤ 1.0125 W Model With arrester: Ui ≤ 32 Vdc, 4-20 mA loop powered, Pi ≤ 1.0125 W Optional Analog indicator is not available for type "n"																					
Factory Mutual (H)	Class I II III Div.2 Groups A, B, C, D, F, G T4 Entity Type 4X <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Model code</th> <th>Tamb</th> </tr> <tr> <th>9th digit</th> <th>13th digit</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A,B,C,D,J</td> <td>Y,G,N</td> <td>-40°C to +85°C</td> </tr> <tr> <td>L,P,M,1,2,3</td> <td>Y,G,N</td> <td>-20°C to +80°C</td> </tr> <tr> <td>Q,S,N,4,5,6</td> <td>Y,G,N</td> <td>-20°C to +60°C</td> </tr> <tr> <td>E,F,G,H,K</td> <td>Y,G,N</td> <td>-40°C to +60°C</td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>W,A,D</td> <td>-10°C to +60°C</td> </tr> </tbody> </table>	Model code		Tamb	9th digit	13th digit		A,B,C,D,J	Y,G,N	-40°C to +85°C	L,P,M,1,2,3	Y,G,N	-20°C to +80°C	Q,S,N,4,5,6	Y,G,N	-20°C to +60°C	E,F,G,H,K	Y,G,N	-40°C to +60°C	-	W,A,D	-10°C to +60°C
Model code		Tamb																				
9th digit	13th digit																					
A,B,C,D,J	Y,G,N	-40°C to +85°C																				
L,P,M,1,2,3	Y,G,N	-20°C to +80°C																				
Q,S,N,4,5,6	Y,G,N	-20°C to +60°C																				
E,F,G,H,K	Y,G,N	-40°C to +60°C																				
-	W,A,D	-10°C to +60°C																				
CSA (J)	Class I Div.2 Groups A, B, C, D Class II Div.2 Groups E, F, G Class III Div.2 Temp Code T5 Tamb max = +50°C Temp Code T4 Tamb max = +70°C Entity Parameters: Vmax = 28 Vdc, Imax = 94.3 mA, Pmax = 0.66 W Ci = 36 nF/25 nF for models with/without Arrester Li = 0.7 mH/0.6 mH for models with/without Analog Indicator																					
IECEX (Q)	Ex nA II T5 (-40°C ≤ Ta ≤ +70 °C) IP66/67 Electrical ratings Model Without arrester: Ui ≤ 45 Vdc, 4-20 mA loop powered, Pi ≤ 1.0125 W Model With arrester: Ui ≤ 32 Vdc, 4-20 mA loop powered, Pi ≤ 1.0125 W Optional Analog indicator is not available for type "n"																					

Réglages de zéro et d'échelle:

Le zéro et l'étendue de mesure sont réglables à partir du communicateur FXW ou avec la vis de réglage externe sur le boîtier électronique.

Amortissement: (réglable à partir du FXW)

Un temps d'amortissement, additionnel au temps de réponse du capteur, peut être réglé de 0 à 32 sec à l'aide du communicateur portable.

Réglage local à l'aide un afficheur numérique LCD.

Décalage du zéro:

Réglable à partir du communicateur portable ou à l'aide de la vis externe sur le boîtier électronique de -100% à +100% de l'échelle max.

Signal de sortie direct/inverse:

Réglable avec le communicateur portable FXW

Indicateur:

Indicateur analogique ou numérique à 5 digit LCD

Valeurs de repli: réglables avec le FXW

Si le capteur se met en défaut, le signal de sortie peut être soit maintenu, soit fixé au dessus ou en dessous de la plage du signal de sortie.

"Sortie maintenue" :


Le signal de sortie est maintenu à sa dernière valeur.

"Sortie > à 20mA" :

Le signal de sortie est supérieur à 20mA, réglable entre 20,0 et 22,5mA avec le FXW.

"Sortie < à 4mA" :

Le signal de sortie est inférieur à 4mA, réglable entre 3,2 et 4,0mA avec le FXW

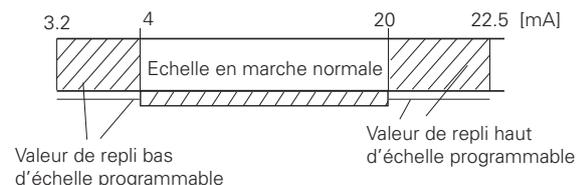

Fonction générateur de courant:

Le capteur peut être configuré à partir du FXW pour délivrer un signal de sortie constant entre 3,2 et 22,5mA.

Limite en température:

Ambiante:

- 40 à +85°C
- 20 à +80°C (option indicateur LCD)
- 40 à +60°C (option parasurtenseur)
- 10 à +60°C (huile fluorée)

Pour les appareils antidéflagrants par enveloppe ou de sécurité intrinsèque, la température doit rester à l'intérieur des valeurs limites fixées par les normes.

Procédé:

- 40 à +100°C (pour l'huile silicone)
- 20 à +80°C (pour l'huile fluorée)

Stockage:

- 40 à +90°C

Humidité :

0 à 100% HR (humidité relative)

Communication :

Les informations ci-dessous peuvent être visualisées et/ou reconfigurées à distance au moyen du FXW.

Note: La version du FXW doit être V7.0 mini (ou FXW□□□□1-□□4) pour intégrer les fonctions suivantes: "Saturation courant", "Protection en écriture", et "Historique".

Items	Protocole FUJI avec le FXW		Protocole Hart	
	Affichage	Réglage	Affichage	Réglage
N° de repère	v	v	v	v
N° de modèle	v	v	—	—

N° de série & version logiciel	v	—	v	—
Unités physiques	v	v	v	v
Limite de mesure maxi	v	—	v	—
Etendue de mesure	v	v	v	v
Amortissement	v	v	v	v
Type de signal de sortie	v	v	v	v
Valeurs de repli	v	v	v	v
Etalonnage	v	v	v	v
Générateur de courant	—	v	—	v
Valeurs de mesure	v	—	v	—
Auto diagnostic	v	—	v	—
Imprimante (option)	v	—	—	—
Vis de réglage externe	v	v	v	v
Affichage capteur	v	v	v	v
Linéarisation*	v	v	—	—
Reréglage de l'étendue de mesure	v	v	v	v
Saturation courant	v	v	v	v
Protection en écriture	v	v	v	v
Historique				
– Historique d'étalonnage	v	v	v	v
– Historique T° ambiante	v	—	v	—

***Réglage local avec indicateur LCD (option):**

Le réglage local avec les 3 boutons et l'indicateur LCD peuvent configurer toutes les fonctions (liste Protocole Fuji) sauf la fonction "Linearisation".

Fonction programmable de linéarisation:

Dans la version smart, le signal de sortie peut être programmé avec une fonction de linéarisation à 14 points à partir du communicateur portable.

Caractéristiques de performance

Précision: (y compris linéarité, hystérésis & répétabilité)

Etendues de mesure > à 1/10 de l'échelle max:

±0.1% de l'étendue de mesure réglée

Etendues de mesures < à 1/10 de l'échelle max:

$\pm (0.05 + 0.05 \frac{0.1 \times \text{Ech.max}}{\text{EMR}}) \% \text{ de l'EMR}$

Stabilité:

±0,2% de l'échelle max. pendant 10 ans (si au digit 6, les codes sont "2", "3", "4")

Influence de la température:

Les valeurs ci-dessous sont données pour des variations de température de 28°C entre -40 et +85°C:

Effet sur le zéro:

$\pm (0.4 + 0.1 \frac{\text{Ech.max}}{\text{EMR}}) \% / 28^\circ\text{C}$

Effet total:

$\pm (0.475 + 0.1 \frac{\text{Ech.max}}{\text{EMR}}) \% / 28^\circ\text{C}$

Influence de la tension d'alimentation:

< 0.05% de l'EMR / 10V

Influence de la surpression:

Effet sur le zéro:

± 0,3% de l'échelle max.

Temps de rafraîchissement:

60 msec

Temps de réponse: (sans amortissement électrique)

Constante de temps: 0.08 s (à 23°C)

Temps mort: environ 0.12 s

Temps de réponse = constante de temps + temps mort

Influence de la position de montage:

Effet sur le zéro:

< 10 mmCE pour une inclinaison de 10° dans n'importe quel plan. Cette erreur peut être corrigée en agissant sur le réglage de zéro.

Influence des vibrations:

< ±0,25% de l'étendue de mesure réglée (EMR) pour une étendue de mesure > 1/10 de l'échelle max.

Fréquence de 10 à 150Hz, accélération 39,2m/s²

Tenue à la fatigue:

Consulter Fuji.

Tenue diélectrique:

500 Vca 50/60Hz pendant 1 min. entre le + et le - d'une part, et la masse d'autre part.

Résistance d'isolement:

> 100 Ω sous 500 Vcc.

Résistance maxi pour indicateur à distance:

12 Ω (raccordé aux bornes CK+ et CK-)

Caractéristiques physiques

Connexion électrique :

1/2-14 NPT, Pg 13,5 ou M20 x 1,5

Connexion procédé:

1/2-14 NPT, 1/4-18 NPT, Rc1/2, G1/2 A manométrique

Matériau des pièces en contact:

Code (digit 7)	Bride procédé	Membrane	Autres pièces en contact
J	Inox 316L	Inox 316L + Dorure	Inox 316L
V	Inox 316L	Inox 316L	Inox 316L

Matériaux des pièces non en contact:

Boîtier :

Alliage d'aluminium à faible teneur en cuivre avec revêtement polyester (standard), ou inox 316 en option.

Liquide de remplissage:

Standard : huile siliconel

Support de montage: inox 304

Degré de protection procuré par l'enveloppe:

IP66/IP 67

Montage:

Sans support:

Montage direct sur manifold (fourni en option)

Avec support optionnel :

Sur tube Ø50 mm ou montage mural.

Poids:

Capteur seul: 2.2kg

Ajouter: 0.5kg pour le support de montage

Options

Indicateur:

Un indicateur analogique peut être monté sur l'électronique ou sur le bornier de raccordement.

Un indicateur numérique configurable (5 digits) LCD peut être monté sur l'électronique

Réglage local avec afficheur LCD:

Un afficheur numérique à 3 boutons permet le réglage du capteur sans utiliser le FXW.

Dispositif parasurtenseur:

Protège l'unité électronique contre les pics accidentels de tension d'alimentation

Service oxygène:

Des procédures spéciales de nettoyage sont appliquées pendant toutes les phases de fabrication de manière à ce que toutes les pièces en contact soient exemptes d'huile ou de corps gras. Le liquide de remplissage est de l'huile fluorée.

Dégraissage:

Les pièces en contact sont nettoyées, mais la cellule est remplie avec de l'huile silicone.

Non utilisable pour la mesure d'oxygène ou de chlore.

Recommandation NACE:

Les matériaux métalliques de toutes les pièces soumises à une pression sont en conformité avec la recommandation NACE MR 01-75.

Plaquette repère:

Plaquette inox sur laquelle est gravé le repère client

ACCESSOIRES

Communicateur portable FXW (HHC):

(Modèle FXW, voir spécification FDS8-47)

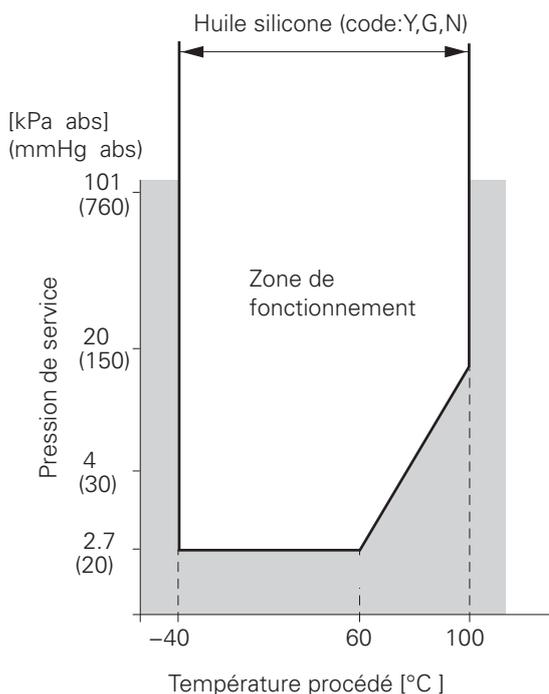


Fig.1 Relation entre la température du capteur et la pression de service





CODIFICATION - FKP

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	DESCRIPTION																																										
F	K	P		0			5						0																																												
															Type Smart, 4-20 mA cc + signal numérique Fuji/Hart®																																										
															Connexions																																										
															<table border="1"> <thead> <tr> <th>Connexion procédé</th> <th>Connexion électrique</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Voir digit 15</td> <td>1/2-14 NPT</td> </tr> <tr> <td>Voir digit 15</td> <td>Pg 13,5</td> </tr> <tr> <td>Voir digit 15</td> <td>M 20 x 1,5</td> </tr> </tbody> </table>	Connexion procédé	Connexion électrique	Voir digit 15	1/2-14 NPT	Voir digit 15	Pg 13,5	Voir digit 15	M 20 x 1,5																																		
Connexion procédé	Connexion électrique																																																								
Voir digit 15	1/2-14 NPT																																																								
Voir digit 15	Pg 13,5																																																								
Voir digit 15	M 20 x 1,5																																																								
															Etendue de mesure et matériaux																																										
															<table border="1"> <thead> <tr> <th>Etendue de mesure</th> <th>Membranes de mesure</th> <th>Autres pièces en contact</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,08125/1,3 bar</td> <td>Inox 316 L</td> <td>Inox 316 L</td> </tr> <tr> <td>0,08125/1,3 bar</td> <td>Inox 316 L / Dorure</td> <td>Inox 316 L</td> </tr> <tr> <td>0,3125/5 bar</td> <td>Inox 316 L</td> <td>Inox 316 L</td> </tr> <tr> <td>0,3125/5 bar</td> <td>Inox 316 L / Dorure</td> <td>Inox 316 L</td> </tr> <tr> <td>1,875/30 bar</td> <td>Inox 316 L</td> <td>Inox 316 L</td> </tr> <tr> <td>1,875/30 bar</td> <td>Inox 316 L / Dorure</td> <td>Inox 316 L</td> </tr> <tr> <td>6,25/100 bar</td> <td>Inox 316 L</td> <td>Inox 316 L</td> </tr> <tr> <td>6,25/100 bar</td> <td>Inox 316 L / Dorure</td> <td>Inox 316 L</td> </tr> </tbody> </table>	Etendue de mesure	Membranes de mesure	Autres pièces en contact	0,08125/1,3 bar	Inox 316 L	Inox 316 L	0,08125/1,3 bar	Inox 316 L / Dorure	Inox 316 L	0,3125/5 bar	Inox 316 L	Inox 316 L	0,3125/5 bar	Inox 316 L / Dorure	Inox 316 L	1,875/30 bar	Inox 316 L	Inox 316 L	1,875/30 bar	Inox 316 L / Dorure	Inox 316 L	6,25/100 bar	Inox 316 L	Inox 316 L	6,25/100 bar	Inox 316 L / Dorure	Inox 316 L															
Etendue de mesure	Membranes de mesure	Autres pièces en contact																																																							
0,08125/1,3 bar	Inox 316 L	Inox 316 L																																																							
0,08125/1,3 bar	Inox 316 L / Dorure	Inox 316 L																																																							
0,3125/5 bar	Inox 316 L	Inox 316 L																																																							
0,3125/5 bar	Inox 316 L / Dorure	Inox 316 L																																																							
1,875/30 bar	Inox 316 L	Inox 316 L																																																							
1,875/30 bar	Inox 316 L / Dorure	Inox 316 L																																																							
6,25/100 bar	Inox 316 L	Inox 316 L																																																							
6,25/100 bar	Inox 316 L / Dorure	Inox 316 L																																																							
															Indicateur et dispositif parasurtenseur																																										
															<table border="1"> <thead> <tr> <th>Indicateur</th> <th>Parasurtenseur</th> <th>Réglage initial</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>5 - A</td> <td>Sans</td> <td></td> </tr> <tr> <td>5 - B</td> <td>Sans</td> <td></td> </tr> <tr> <td>5 - D</td> <td>Analogique, 0-100% linéaire</td> <td></td> </tr> <tr> <td>5 - J</td> <td>Analogique, échelle client</td> <td>4-20 mA DC</td> </tr> <tr> <td>5 - E</td> <td>Analogique, échelle double</td> <td></td> </tr> <tr> <td>5 - F</td> <td>Sans</td> <td></td> </tr> <tr> <td>5 - H</td> <td>Analogique, 0-100% linéaire</td> <td>+</td> </tr> <tr> <td>5 - K</td> <td>Analogique, échelle client</td> <td>Signal numérique</td> </tr> <tr> <td>5 - 1</td> <td>Analogique, échelle double</td> <td>Fuji / HART®</td> </tr> <tr> <td>5 - 2</td> <td>Numérique, 0-100%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>5 - 4</td> <td>Numérique, échelle client</td> <td></td> </tr> <tr> <td>5 - 5</td> <td>Numérique, 0-100%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>5 - 5</td> <td>Numérique, échelle client</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Indicateur	Parasurtenseur	Réglage initial	5 - A	Sans		5 - B	Sans		5 - D	Analogique, 0-100% linéaire		5 - J	Analogique, échelle client	4-20 mA DC	5 - E	Analogique, échelle double		5 - F	Sans		5 - H	Analogique, 0-100% linéaire	+	5 - K	Analogique, échelle client	Signal numérique	5 - 1	Analogique, échelle double	Fuji / HART®	5 - 2	Numérique, 0-100%		5 - 4	Numérique, échelle client		5 - 5	Numérique, 0-100%		5 - 5	Numérique, échelle client	
Indicateur	Parasurtenseur	Réglage initial																																																							
5 - A	Sans																																																								
5 - B	Sans																																																								
5 - D	Analogique, 0-100% linéaire																																																								
5 - J	Analogique, échelle client	4-20 mA DC																																																							
5 - E	Analogique, échelle double																																																								
5 - F	Sans																																																								
5 - H	Analogique, 0-100% linéaire	+																																																							
5 - K	Analogique, échelle client	Signal numérique																																																							
5 - 1	Analogique, échelle double	Fuji / HART®																																																							
5 - 2	Numérique, 0-100%																																																								
5 - 4	Numérique, échelle client																																																								
5 - 5	Numérique, 0-100%																																																								
5 - 5	Numérique, échelle client																																																								
															Agréments pour fonctionnement en zone dangereuse (consulter FUJI)																																										
															None (Standard)																																										
															ATEX - Antidéflagrant par enveloppe (digit 4 = "M", "P", "R", "T" & "W" seulement)																																										
															ATEX - Sécurité intrinsèque (SI)																																										
															(*1) FM - Antidéflagrant par enveloppe (digit 4 = "P" & "T" seulement)																																										
															CSA - Antidéflagrant par enveloppe (digit 4 = "P" & "T" seulement)																																										
															FM - Sécurité intrinsèque et nonincensive																																										
															CSA - Sécurité intrinsèque (SI)																																										
															ATEX - Type "n" (digit 9 = A, E, 1, 2, 3, 4, 5 & 6 seulement)																																										
															IECEX - Type "n" (digit 9 = A, E, 1, 2, 3, 4, 5 & 6 seulement)																																										
															IECEX - Antidéflagrant par enveloppe (digit 4 = "M", "P", "R", "T" & "W" seulement)																																										
															IECEX - Sécurité intrinsèque (SI)																																										
															CSA - Antidéflagrant & SI double marquage (digit 4 = "P" & "T" seulement)																																										
															ATEX - Antidéflagrant & SI double marquage (digit 4 = "M", "P", "R", "T" & "W" seulement)																																										
															IECEX - Antidéflagrant & SI double marquage (digit 4 = "M", "P", "R", "T" & "W" seulement)																																										
															FM - Antidéflagrant & SI double marquage (digit 4 = "P" & "T" seulement)																																										
															Support de montage																																										
															Sans																																										
															Avec (inox)																																										
															Pièces en inox																																										
															<table border="1"> <thead> <tr> <th>Plaquette repère</th> <th>Boîtier</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Sans</td> <td>Sans</td> </tr> <tr> <td>Avec</td> <td>Sans</td> </tr> <tr> <td>Sans</td> <td>Avec</td> </tr> <tr> <td>Avec</td> <td>Avec</td> </tr> </tbody> </table>	Plaquette repère	Boîtier	Sans	Sans	Avec	Sans	Sans	Avec	Avec	Avec																																
Plaquette repère	Boîtier																																																								
Sans	Sans																																																								
Avec	Sans																																																								
Sans	Avec																																																								
Avec	Avec																																																								
															Applications spéciales et liquide de remplissage																																										
															<table border="1"> <thead> <tr> <th>Traitement</th> <th>Liquide de remplissage</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Aucun (std)</td> <td>Huile silicone</td> </tr> <tr> <td>Dégraissage</td> <td>Huile silicone</td> </tr> <tr> <td>Service oxygène</td> <td>Huile fluorée</td> </tr> <tr> <td>NACE</td> <td>Huile silicone</td> </tr> </tbody> </table>	Traitement	Liquide de remplissage	Aucun (std)	Huile silicone	Dégraissage	Huile silicone	Service oxygène	Huile fluorée	NACE	Huile silicone																																
Traitement	Liquide de remplissage																																																								
Aucun (std)	Huile silicone																																																								
Dégraissage	Huile silicone																																																								
Service oxygène	Huile fluorée																																																								
NACE	Huile silicone																																																								
															Connexion procédé : Adaptateur soudé - toutes les pièces en inox																																										
															Sans - (1/2 - 14 NPT1)																																										
															Rc 1/2 I																																										
															1/4 - 18 NPTI																																										
															1/2 - 14 NPTE																																										
															Raccord manométrique G 1/2"A																																										

Note*:


1- Pour l'agrément FM antidéflagrant code "D", raccordement électrique 1/2" NPT uniquement.

DIMENSIONS D'ENCOMBREMENT ET DE MONTAGE (unité: mm)

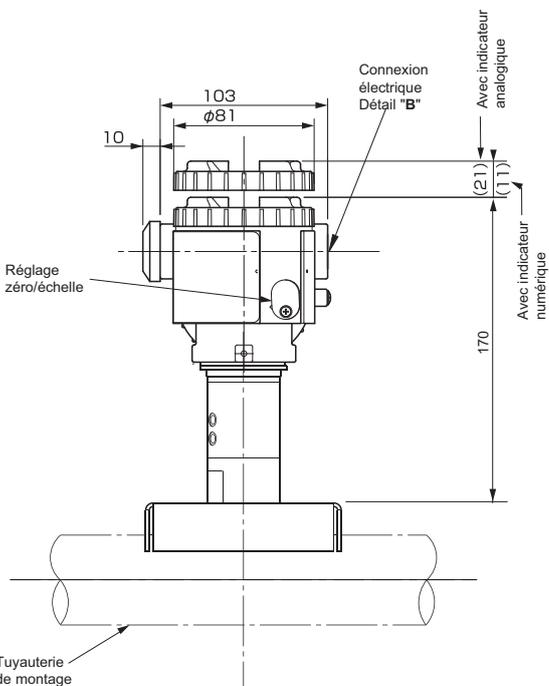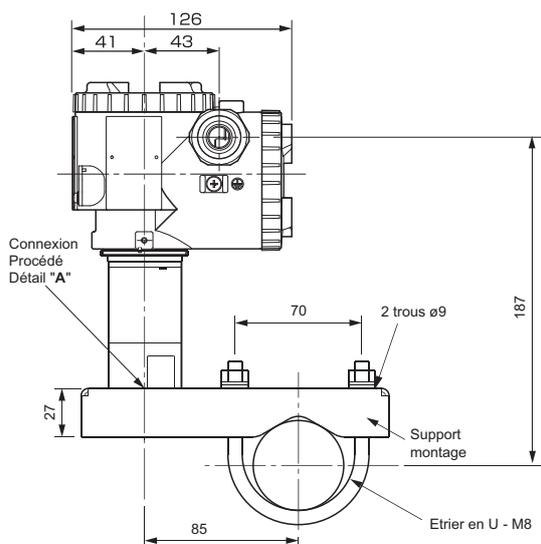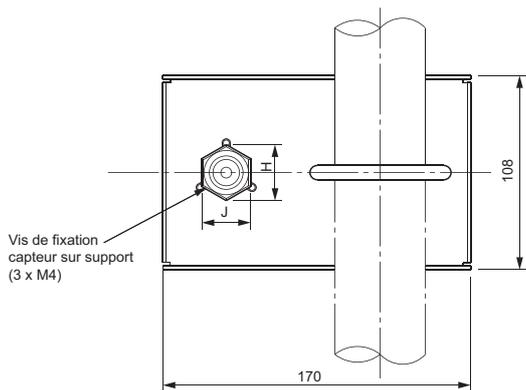


Détail "B" Tableau 1

Digit 4	Connexion électrique		
	D	E	F
T	1/2-14NPT	16	5
V	Pg13.5	8	4.5
W	M20x1.5	16	5

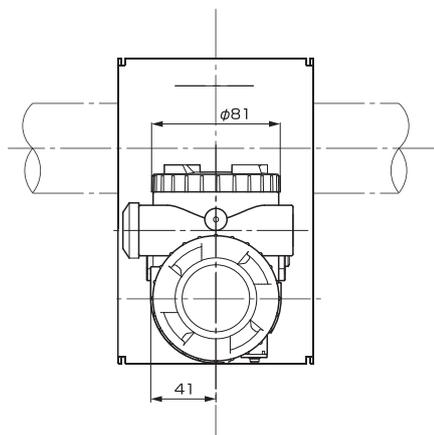


Détail "A" - Connexion procédé


digit 15 = D

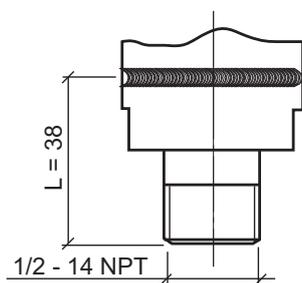


Digit 15 = Y, B ou C

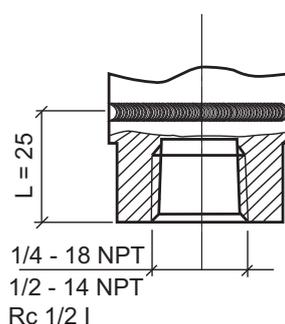

Digit 15 = E

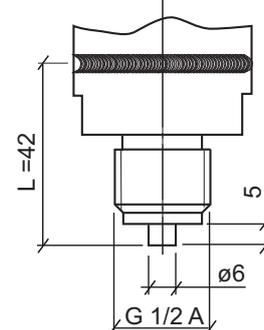

CONNEXION ÉLECTRIQUE



Directive CEM (2004/108/CE)

Tous les modèles de transmetteurs Série **FCX** de type **FCX-AII** sont conformes :

- aux normes harmonisées :
 - EN 61326-1 : 2006 (Matériels électriques de mesure, de commande et de laboratoire - Exigences relatives à la CEM).
 - EN 61326-2-3 : 2006 (Partie 2-3 : Exigences particulières - Configurations d'essai, conditions de fonctionnement et critères d'aptitude à la fonction des transducteurs avec un système de conditionnement du signal intégré ou à distance).

Limites d'émission : EN 61326-1 : 2006

Gamme de fréquences (MHz)	Limites	Normes fondamentales
30 à 230	40 dB ($\mu\text{V/m}$) en valeur quasi crête, mesurée à 10m	EN 55011 / CISPR 11 Groupe 1 Classe A
230 à 1000	47 dB ($\mu\text{V/m}$) en valeur quasi crête, mesurée à 10m	

Exigences minimales pour les essais d'immunité : EN 61326-1 : 2006 (Tableau 2)

Phénomènes	Valeurs d'essai	Norme de base	Critère d'aptitude
Décharges électrostatiques	4 kV (Contact) 8 kV (Air)	EN 61000-4-2 IEC 61000-4-2	B
Champ électromagnétique	10V/m (80 à 1000 MHz) 3 V/m (1.4 à 2.0 GHz) 1 V/m (2.0 à 2.7 GHz)	EN 61000-4-3 IEC 61000-4-3	A
Champ magnétique assigné à la fréquence du réseau	30 A/m	EN 61000-4-8 IEC 61000-4-8	A
Salve	2 kV (5/50 NS, 5 kHz)	EN 61000-4-4 IEC 61000-4-4	B
Onde de choc	1 kV Ligne à ligne 2 kV Ligne à ligne	EN 61000-4-5 IEC61000-4-5	B
Perturbations RF conduites	3 V (150 kHz à 80 MHz)	EN 61000-4-6 IEC61000-4-6	A

Critères d'aptitude à la fonction :

A : Durant l'essai, comportement normal dans les limites de la spécification.

B : Durant l'essai, dégradation temporaire ou perte de fonction ou de comportement qui est autorécupérable.